



Situation 1:200
AEW Projekt Oberrüti

Situation 1:200
Anschluss Wasserleitung Seetalstrasse

LEGENDE

Werktleitungen

Bestandteil	Projektart	Wasser	Trennen	Elektrisch (Informant), Projektplan AEW messgebend	Kanalisation
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Als Grundlage für die Werklingsarbeiten dienen die Zeichnungen der verschiedenen Werke sowie alle Planunterlagen.
Die Werklingsarbeiten sind nach den Angaben der Zeichnungen auszuführen. Die Werklingsarbeiten sind nach den Angaben der Zeichnungen auszuführen.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingezeichneten Leistungen oder sonstigen Angaben übernimmt die CES Bauingenieur AG keine Gewähr.
Der Unternehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage bestehender Werklingsarbeiten vor Ort zu informieren und diese durch die Werklingsarbeiten zu bestätigen und zu markieren.

**Gewässerschutzbereich ÜB
Bettungsprofil V4**


Dichtheitsprüfung:	
Wasser:	
Profildruck:	0.5 bar
Profilauer:	30 min
Wasserzugabe:	0.10 l/min
Luft:	
Profildruck:	0.2 bar
Profilauer:	4 min
Druckluft:	0.015 bar

Schachtprüfung: (Ortsbeton-Boden)
zul. Wasserzugabe = 0.20 l/min in 30 min
Füllhöhe = 0.50 m über Rohrsohle

Bauherr : Gemeinde Hallwil
Projekt : Sanierung Weid
Objekt : Werklingsarbeiten / Weitererschließung

Projekstufe : Bauprojekt

Plan : **Situation 1:200**
Werklingsarbeiten

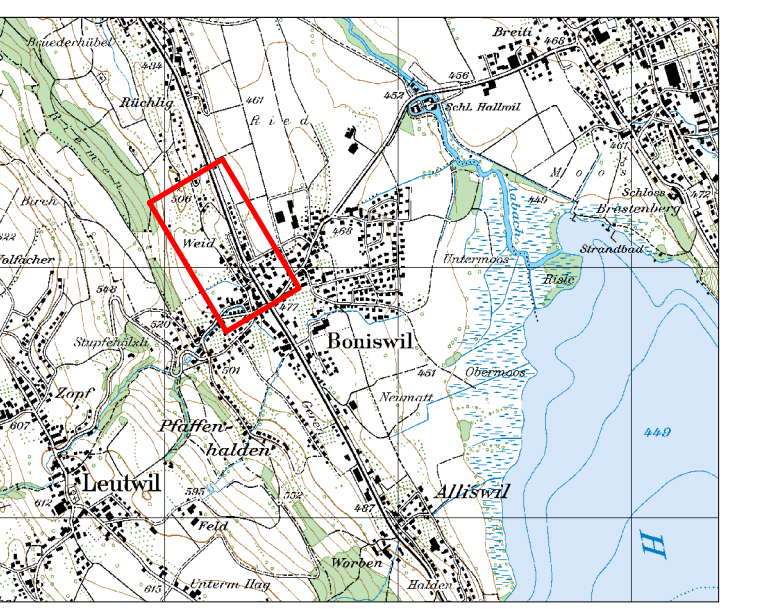

VORABZUG